



Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

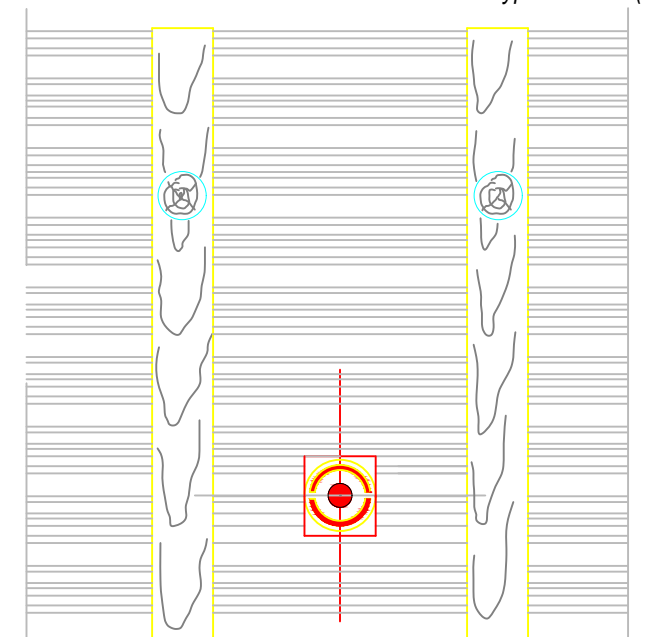

INWESTOR:	Gmina Raciąż ul.Kilińskiego 2 09-140 Raciąż	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/81 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2016
ZADANIE:	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck –Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,5km	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 301016W Unieck –Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 255, 334 i 406 w obrębie Unieck gm. Raciąż.		NUMER RYSUNKU: 10
NAZWA RYSUNKU:	Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych		