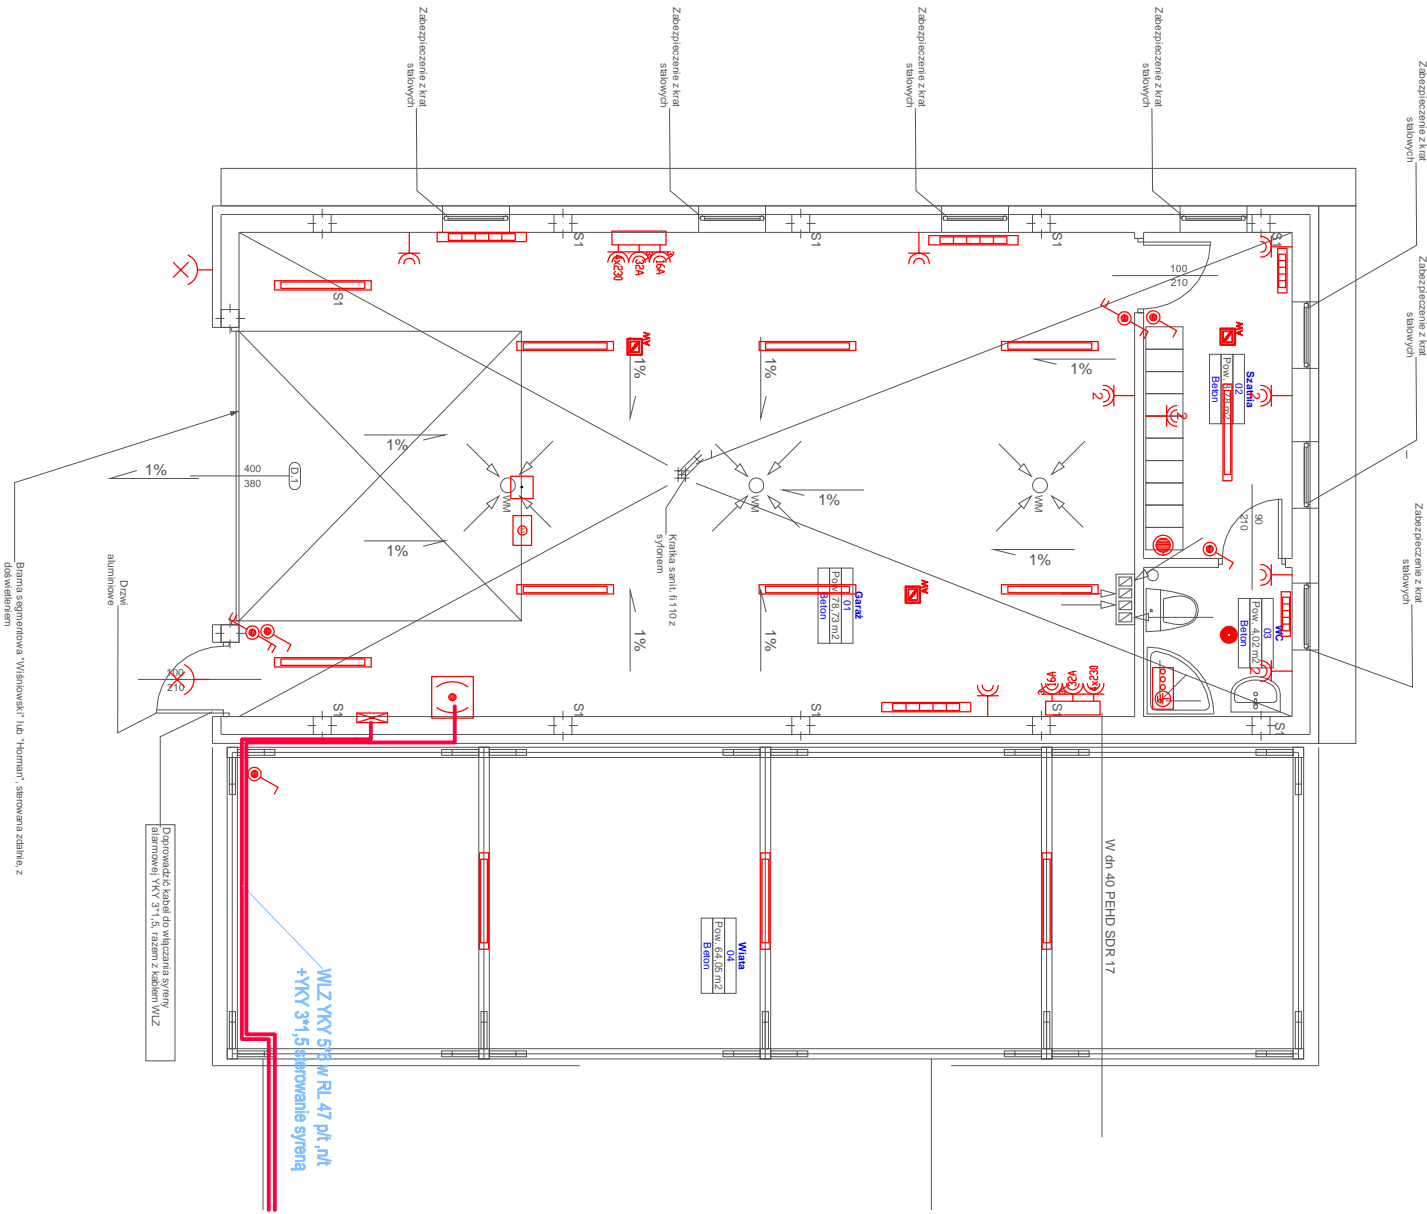





Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Gniazdo hermetyczne	5 szt.
	Gniazdo hermetyczne, 2-krotne	4 szt.
	Grzejnik elektryczny 1000W	2 szt.
	Grzejnik elektryczny 2500W	3 szt.
	Lampa zewnętrzna IP 65 LED 18W min. 1800lm z czujnikiem ruchu	2 szt.
	Napęd bramy	1 szt.
	Oprawa LED IP 54 32W 3600lm	12 szt.
	Oprawa LED 1600lm IP 54	1 szt.
	Oprawa oświetlenia awaryjnego TM TECHNOLOGIE ONTEC 5W 410lm IP 65	3 szt.
	Podgrzewacz wody, bojler	1 szt.
	Przycisk syreny	1 szt.
	Rozdzielnica podtynkowa	1 szt.
	Szyta uziemiająca	1 szt.
	Zespół gniazda w obudowie IP 54 4 gniazda 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A	2 szt.
	Łącznik 2-biegunowy schodowy hermetyczny	2 szt.
	Łącznik hermetyczny	3 szt.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
INWESTOR	GMINA RACIAŹ, KILIŃSKIEGO 2, 09-140 RACIAŹ				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR EWID. 219 W UNIECKU GM. RACIAŹ				
OBIEKT	BUDYNEK GARAŻU OSP				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY				
TEMAT	Rzut instalacji elektrycznej				
SKALA	1:100	DATA	04.2019r	NR RYS.	E1
	AUTORZY				
PROJEKTANT	MGR INŻ. MIROSLAW KONCA			PODPIS	NR UPRAWNIEN
				CIE13/86	

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Przewody odprowadzające	4 szt.
	Drut odgromowy 8 OG	9,88 kg
	Uchwyty do mocowania rury izolacyjnej grubościennej UD - 20	36 szt.
	Rura instalacyjna odgromowa do drutu	12 szt.
	Uziom fundamentowyFeZn 30x4	55 m
	Złącze kontrolne	4 szt.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
INWESTOR	GMINA RACIĄŻ, KILIŃSKIEGO 2, 09-140 RACIĄŻ
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR EWID. 219 W UNIECKU GM. RACIĄŻ
OBIEKT	Budynek garażu OSP
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT	Instalacja odgromowa i uziemiająca
SKALA	1:100      DATA      04.2019r      NR RYS.      E2
AUTORZY	
PROJEKTANT	MGR INŻ. MIROSLAW KONCA
PDPIS NR UPRAWNIEN	
CIE13/86	

